


DETTAGLIO INSTALLATIVO VISTA FRONTALE



LEGENDA			
①	Cavo diment. 2x4mmq (in cunicolo affiorante doppia gola)	⑩	Splitter cavo coax
②	Cavo 32 F.O. realizzato con l'impianto SDH	⑪	Nicchia in galleria
③	Cavo coax 1/2"	⑫	Cassetta stagna
④	Cavo radiante 1-5/8"	⑬	Trasformatore di isolamento
⑤	Supporti per cavo radiante	⑭	Giunto sul cavo 32 F.O. realizzato con l'impianto SDH
⑥	Connettore cavo radiante 1-5/8"	⑮	Bretella in F.O.
⑦	Connettore cavo coax 1/2"		
⑧	Muffola di derivazione F.O.		
⑨	Remotizzatore		

COMUNE DI PALERMO

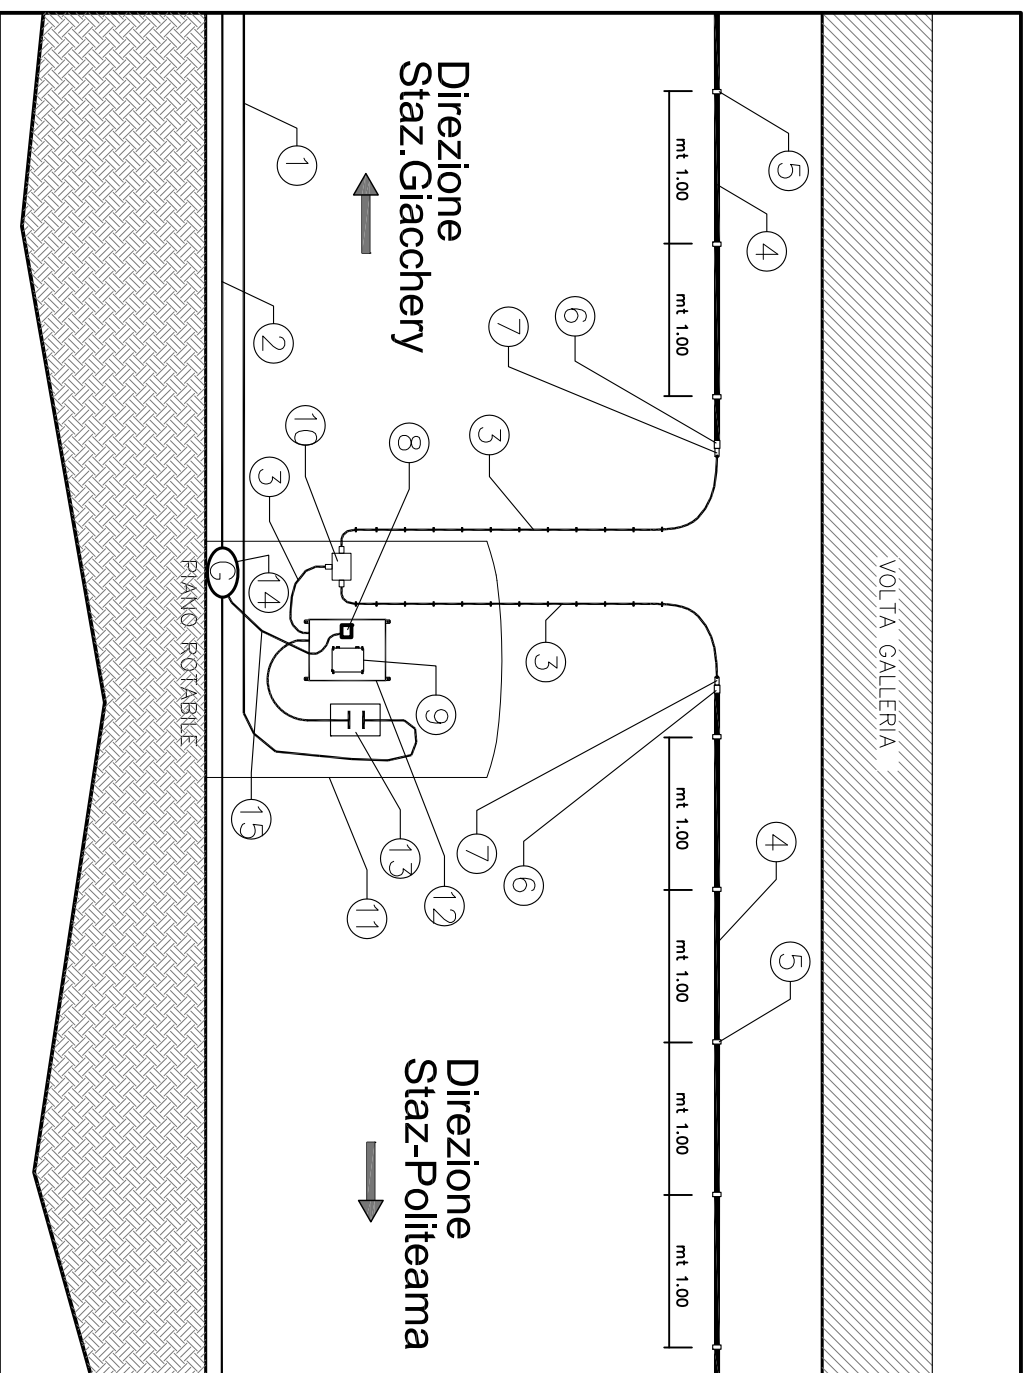

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACCHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

**SISTEMI DI RADIOPROPAGAZIONE IN GALLERIA
IMPIANTO TRA LA FERMATA GIACCHERY E STAZIONE DI POLITEAMA
PARTICOLARE DISCESA CAVO COASSIALE E POSA REMOTIZZATORE
IN GALLERIA**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA Progr. REV. SCALA
R S 7 2 0 1 E Z Z P X R G 0 0 0 1 0 0 1 B /

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)

(Capogruppo Mandataria) (Mandatario)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione	M. Perrino	07.01.10	R. Piccirillo	08.01.10	S. Esposito	12.01.10
B	EMESSO A SEGUITO ISTRUTTORIA ITALFERR	M. Perrino	19.09.11	R. Piccirillo	19.09.11	S. Esposito	19.09.11