


DETTAGLIO INSTALLATIVO VISTA FRONTALE



LEGENDA			
①	Cavo aliment. 2x4mmq (in cunicolo affiorante doppia gola)	⑩	Splitter cavo coax
②	Cavo 32 F.O. realizzato con l'impianto SDH	⑪	Nicchia in galleria
③	Cavo coax 1/2"	⑫	Cassetta stagna
④	Cavo radiante 1-5/8"	⑬	Trasformatore di isolamento
⑤	Supporti per cavo radiante	⑭	Giunto sul cavo 32 F.O. realizzato con l'impianto SDH
⑥	Connettore cavo radiante 1-5/8"	⑮	Bretella in F.O.
⑦	Connettore cavo coax 1/2"		
⑧	Muffola di derivazione F.O.		
⑨	Remotizzatore		

COMUNE DI PALERMO

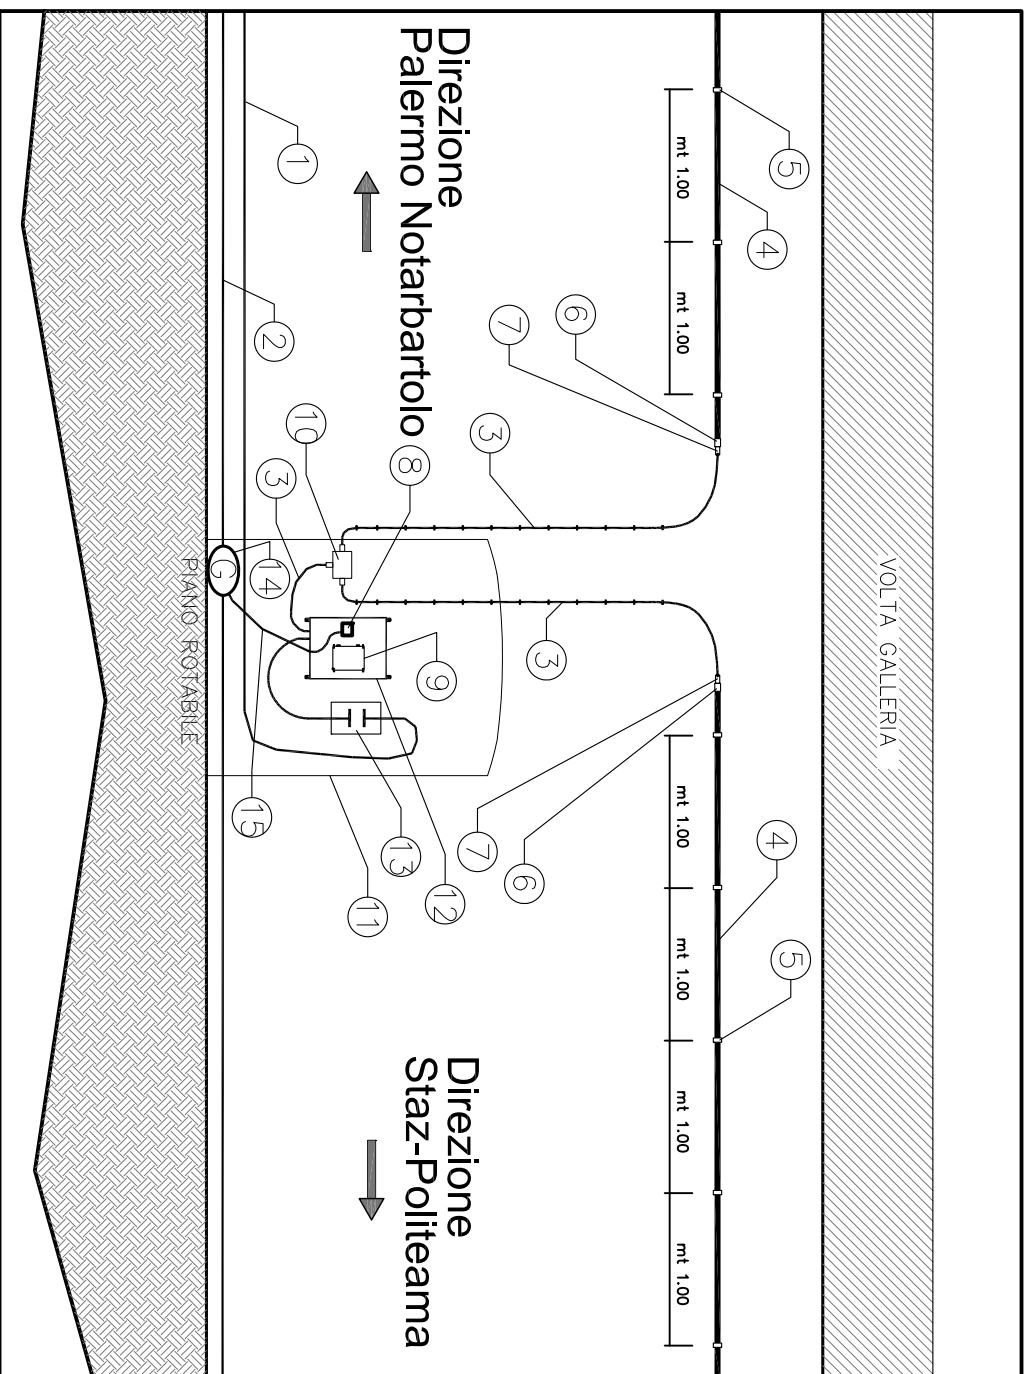

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

SISTEMI DI RADIOPROPAGAZIONE IN GALLERIA
 IMPIANTO RANCHIBILE E MURO PERIMETRALE TRA IMBOCCO GALLERIA STESSA E OLTRE CAVALCAVIA CIRINZIONE
 PARTICOLARE DISCESA CAVO COASSIALE E POSA REMOTIZZATORE IN GALLERIA

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO	DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
RS72	01	E	ZZ	PX	RG0002	001	A	/	

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)



(Capogruppo Mandataria)



(Mandante)

Rev.	Descrizione	Redatto		Data		Verificato		Data		Approvato	
		M. Perrino		07.01.10		R. Piccirillo		08.01.10		S. Esposito	
A	Emissione										
B	EMESSO A SEGUITO ISTRUTTORIA ITALFERR	M. Perrino		19.09.11		R. Piccirillo		19.09.11		S. Esposito	19.09.11