PIANO GENERALE DEGLI IMPIANI PUBBLICITARI ABACO IMPIANTI

ADEGUAMENTI TECNICI DISCENDENTI DALLA DELILERAZIONE DI C.C. N°93 dell'8/10/2015

ABACO IMPIANTI PUBBLICITARI

IMPIANTI PUBBLICITARI

- 1. Gli impianti pubblicitari in posizione isolata sono tutti riconducibili alla generica tipologia di cartello mono/bifacciale/triangolare, che si definisce (particolarizzando la definizione fornita all'art. 47 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada) come impianto pubblicitario costituito da una struttura portante piana fissata al suolo per mezzo di uno o più sostegni verticali e destinata a supportare un messaggio pubblicitario in modo diretto o tramite sovrapposizione di elementi di varia natura. Può essere non luminoso, ovvero luminoso per luce propria od indiretta.
- 2. In base all'estensione superficiale del messaggio pubblicitario gli impianti pubblicitari vengono classificati nella sottocategoria dei "piccoli impianti" se di superficie non superiore a 6 metri quadrati, o dei "grandi impianti" se di superficie superiore ai 6 metri quadrati.
- 3.Ad eccezione degli impianti pubblicitari localizzati dal presente Piano, è vietata l'installazione di impianti isolati prospicienti edifici di categoria I e loro accessori o pertinenze e comunque edifici ricadenti nella Zona rossa. Non sussistono altre limitazioni relative alla collocazione di tali impianti se prospicienti edifici di categoria II e III ricadenti nelle restanti Zone territoriali.
- 4. I parametri dimensionali e di posizionamento relativi agli impianti pubblicitari in posizione isolata sono indicati alle seguenti tabelle.

Piccoli impianti isolati: STENDARDI, PALINE, ALTRI CARTELLI PICCOLO IMPIANTO ISOLATO

SHEDA	N° 1
Categoria	Esempi
Impianti pubblicitari	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tipol	

Stendardi, paline, altri cartelli

Descrizione

I "piccoli impianti" mono/bifacciale/triangolare rigidamente vincolati al suolo e finalizzato alla diffusione di messaggio pubblicitario in modo diretto o tramite sovrapposizione di elementi di varia natura. La superficie del messaggio pubblicitario dei "piccoli impianti" non deve essere superiore a 6,00 mg.

Prescrizioni generali

Impianto pubblicitario è costituito da una struttura portante piana fissata al suolo per mezzo di uno o più sostegni verticali e destinata a supportare un messaggio pubblicitario.

Prescrizione Zona ROSSA

Altezza. bordo inferiore = 0,00/2,20 m.; Altezza bordo superiore ≤ 4,50 m.; spessore telaio ≤ 8/30 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 2,20 m.; Sporg. Sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. Dal limite carregg. 50/90 cm.

Prescrizione Zona ARANCIONE

Altezza. bordo inferiore = 0,00/2,20 m.; Altezza bordo superiore ≤ 4,50 m.; spessore telaio ≤ 8/30 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 2,20 m.; Sporg. Sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. Dal limite carregg. 50/90 cm.

Prescrizione Zona GIALLA

Altezza. bordo inferiore = 0,00/2,20 m.; Altezza bordo superiore ≤ 4,50 m.; spessore telaio ≤ 8/30 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 2,20 m.; Sporg. Sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. Dal limite carregg. 50/90 cm.

Prescrizione Zona AZZURRA

Altezza. bordo inferiore = 0,00/2,20 m.; Altezza bordo superiore ≤ 4,50 m.; spessore telaio ≤ 8/30 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 2,20 m.; Sporg. Sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. Dal limite carregg. 50/90 cm.

Prescrizione Zona VIOLA

Altezza. bordo inferiore = 0,00/2,20 m.; Altezza bordo superiore ≤ 4,50 m.; spessore telaio ≤ 8/30 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 2,20 m.; Sporg. Sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. Dal limite carregg. 50/90 cm.

Prescrizione Zona GRIGIA

Altezza. bordo inferiore = 0,00/2,20 m.; Altezza bordo superiore ≤ 4,50 m.; spessore telaio ≤ 8/30 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 2,20 m.; Sporg. Sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. Dal limite carregg. 50/90 cm.

Prescrizione Zona VERDE

Altezza. bordo inferiore = 0,00/2,20 m.; Altezza bordo superiore ≤ 4,50 m.; spessore telaio ≤ 8/30 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 2,20 m.; Sporg. Sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. Dal limite carregg. 50/90 cm.

Illuminazione

Luminoso o illuminato


Se la struttura di sostegno del cartello è costiuita da un palo singolo in posizione centrale o laterale (es. palina), l'altezza del bordo inferiore del cartello può variare tra mt 0,00 e 2,20 metri; viceversa se il cartello è installato su due o più pali l'altezza del bordo inferiore può variare tra 1 e 1,2 metri.

Lo spessore del telaio, per impianti collocati su pali, deve essere non superiore a 8 cm per impianti non luminosi, e non superiore a 30 cm per impianti luminosi per luce propria. Lo spessore si intende in ogni caso comprensivo di supporti. Invece per impianti aventi la forma di uno o più solidi geometrici regolari polifacciali, anche sovrapposti, tale spessore non potrà superare la massima dimensione del solido stesso. ²⁴ L'arretramento dal limite della carreggiata è un parametro che va considerato in presenza di marciapiedi o aree pedonali rialzate. Se il marciapiede ha larghezza non inferiore a m 1,80 l'installazione è consentita ad una distanza fissa di cm 50 dal limite della carreggiata; in alternativa, solo per marciapiedi di larghezza superiore a cm 220, l'installazione può avvenire alla distanza fissa di cm 90.. Nel caso di impianti collocati in adiacenza di preesistenze edilizie e cioè ad una distanza inferiore a mt. 1 da esse, tali distanze si intendono annullate.

Impianto pubblicitario

scheda n° 1

Tipologia: Piccolo Impianto isolato (max 6,00 mq)

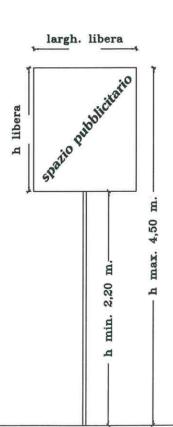

PICCOLI IMPIANTI ISOLATI IN POSTAZIONE MULTIPLA

SHEDA	N° 2
Categoria	Esempi
Impianti pubblicitari	

Tipologia

Stendardi, paline, altri cartelli

Descrizione

I "piccoli impianti" monofacciali rigidamente vincolati al suolo e finalizzato alla diffusione di messaggio pubblicitario in modo diretto o tramite sovrapposizione di elementi di varia natura. La superficiale del messaggio pubblicitario dei "piccoli impianti" se la superficie non superiore a 6 mq.

Prescrizioni generali

Impianto pubblicitario è costituito da una struttura portante piana fissata al suolo per mezzo di uno o più sostegni verticali e destinata a supportare un messaggio pubblicitario.

Prescrizione Zona ROSSA

non autorizzato.

Prescrizione Zona ARANCIONE

Larghezza postazione ≤ 3,40/13,50 m.; Interspazio elementi in postazione 10 ÷ 30 cm.; Distanza da altre postazioni ≥ 6,00 m.; Distanza bordo della carreggiata 1,20 m.; Distanza preeist. Edil. 1,20/5,00 m.

Prescrizione Zona GIALLA

Larghezza postazione ≤ 3,40/13,50 m.; Interspazio elementi in postazione 10 ÷ 30 cm.; Distanza da altre postazioni ≥ 6,00 m.; Distanza bordo della carreggiata 1,20 m.; Distanza preeist. Edil. 1,20/5,00 m.

Prescrizione Zona AZZURRA

Larghezza postazione ≤ 3,40/13,50 m.; Interspazio elementi in postazione 10 ÷ 30 cm.; Distanza da altre postazioni ≥ 6,00 m.; Distanza bordo della carreggiata 1,20 m.; Distanza preeist. Edil. 1,20/5,00 m..

Prescrizione Zona VIOLA

Larghezza postazione ≤ 3,40/13,50 m.; Interspazio elementi in postazione 10 ÷ 30 cm.; Distanza da altre postazioni ≥ 6,00 m.; Distanza bordo della carreggiata 1,20 m.; Distanza preeist. Edil. 1,20/5,00 m.

Prescrizione Zona GRIGIA

Larghezza postazione ≤ 3,40/13,50 m.; Interspazio elementi in postazione 10 ÷ 30 cm.; Distanza da altre postazioni ≥ 6,00 m.; Distanza bordo della carreggiata 1,20 m.; Distanza preeist. Edil. 1,20/5,00 m.

Prescrizione Zona VERDE

Larghezza postazione ≤ 3,40/13,50 m.; Interspazio elementi in postazione 10 ÷ 30 cm.; Distanza da altre postazioni ≥ 6,00 m.; Distanza bordo della carreggiata 1,20 m.; Distanza preeist. Edil. 1,20/5,00 m..

Illuminazione

Luminoso o illuminato

Sagoma e posizione dell'insegna

Gli impianti aventi la forma di uno solido geometrici regolare.


Se è installata in corrispondenza dei pieni murari di facciate di edifici la postazione può avere larghezza massima pari a 3,40 metri, semprechè la distanza dal pieno murario sia non inferiore a 5,00 metri; se installata in corrispondenza di pareti cieche, muri di confine, comunque manufatti privi di aperture, recinzioni a giorno o spazi liberi, la postazione può avere larghezza massima pari a 18,50 metri, semprechè risulti distante almeno 1,20 metri dalla preesistenza edilizia e 10,00 da pareti finestrate. Tali limite non hanno valore per gli impianti transenne parapedonali collocati in prossimitài quadrivi.

La distanza della postazione dal bordo della carreggiata deve in ogni caso essere non infreriore a 1,20 metri.27 La distanza dalla preesistenza edilizia varia in funzione della tipologia di manufatto: se si tratta di pareti finestrate, la distanza minima dev'essere pari a 5,00 metri e la distanza del passaggio libero retrostante l'impianto non inferiore ad 1,20 metri; se invece si tratta di manufatti privi di aperture il passaggio libero retrostante l'impianto dev'essere pari a 1,20 metri.

Impianto pubblicitario

scheda n° 2

<u>Tipologia:</u> Piccolo Impianto isolato postazione multipla (max 6,00 mq per ogni singolo elemento pubblicitario)

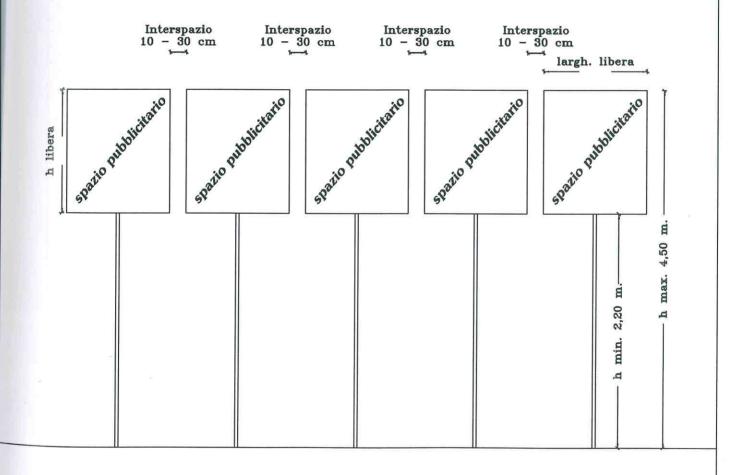

DISTANZE PICCOLI IMPIANTI ISOLATI COLLOCATI PARALLELAMENTE AL SENSO DI MARCIA

SHEDA	N° 3
Categoria	Esempi
Impianti pubblicitari	

000

Tipologia

Stendardi, paline, altri cartelli

Descrizione

I "piccoli impianti" mono e bifacciali rigidamente vincolati al suolo e finalizzato alla diffusione di messaggio pubblicitario in modo diretto o tramite sovrapposizione di elementi di varia natura. La superficiale del messaggio pubblicitario dei "piccoli impianti" se la superficie non superiore a 6 mq.

Prescrizioni generali

Impianto pubblicitario è costituito da una struttura portante piana fissata al suolo per mezzo di uno o più sostegni verticali e destinata a supportare un messaggio pubblicitario.

Prescrizione Zona ROSSA

non autorizzato.

Prescrizione Zona ARANCIONE

Dist. Limite carreg. ≥ 1,20 m.; dist. Altri imp. 6,00 m.; dist. Prees. Edil. 1,20/6,00 m.; dist. prima inters. strade (tipo D) 50,00 m.; strade (tipo E) 6,00 m.; strade (tipo F) 6,00 m.; dist. dopo inters. 6,00 m.; dist. prima s.s. (tipo D) 50,00 m.; distanza prima s.s. (tipo E) 2,00 m.; distanza prima s.s. (tipo F) 2,00 m.;

Prescrizione Zona GIALLA

Dist. Limite carreg. ≥ 1,20 m.; dist. Altri imp. 6,00 m.; dist. Prees. Edil. 1,20/6,00 m.; dist. prima inters. strade (tipo D) 50,00 m.; strade (tipo E) 6,00 m.; strade (tipo F) 6,00 m.; dist. dopo inters. 6,00 m.; dist. prima s.s. (tipo D) 50,00 m.; distanza prima s.s. (tipo E) 2,00 m.; distanza prima s.s. (tipo F) 2,00 m.;

Prescrizione Zona AZZURRA

Dist. Limite carreg. ≥ 1,20 m.; dist. Altri imp. 6,00 m.; dist. Prees. Edil. 1,20/6,00 m.; dist. prima inters. strade (tipo D) 50,00 m.; strade (tipo E) 6,00 m.; strade (tipo F) 6,00 m.; dist. dopo inters. 6,00 m.; dist. prima s.s. (tipo D) 50,00 m.; distanza prima s.s. (tipo E) 2,00 m.; distanza prima s.s. (tipo F) 2,00 m.;

Prescrizione Zona VIOLA

Dist. Limite carreg. ≥ 1,20 m.; dist. Altri imp. 6,00 m.; dist. Prees. Edil. 1,20/6,00 m.; dist. prima inters. strade (tipo D) 50,00 m.; strade (tipo E) 6,00 m.; strade (tipo F) 6,00 m.; dist. dopo inters. 6,00 m.; dist. prima s.s. (tipo D) 50,00 m.; distanza prima s.s. (tipo E) 2,00 m.; distanza prima s.s. (tipo F) 2,00 m.;

Prescrizione Zona GRIGIA

Dist. Limite carreg. ≥ 1,20 m.; dist. Altri imp. 6,00 m.; dist. Prees. Edil. 1,20/6,00 m.; dist. prima inters. strade (tipo D) 50,00 m.; strade (tipo E) 6,00 m.; strade (tipo F) 6,00 m.; dist. dopo inters. 6,00 m.; dist. prima s.s. (tipo D) 50,00 m.; distanza prima s.s. (tipo E) 2,00 m.; distanza prima s.s. (tipo F) 2,00 m.;

Prescrizione Zona VERDE

Dist. Limite carreg. ≥ 1,20 m.; dist. Altri imp. 6,00 m.; dist. Prees. Edil. 1,20/6,00 m.; dist. prima inters. strade (tipo D) 50,00 m.; strade (tipo E) 6,00 m.; strade (tipo F) 6,00 m.; dist. dopo inters. 6,00 m.; dist. prima s.s. (tipo D) 50,00 m.; distanza prima s.s. (tipo E) 2,00 m.; distanza prima s.s. (tipo F) 2,00 m.;

Illuminazione: Luminoso o illuminato

Il valore limite indicato è inderogabile. Vedi art. 23 comma 6 del Codice della Strada.Per impianti posti ad una distanza inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima indicata in tabella è di 30 metri (vedi art. 23 comma 4) del Reg. di attuazione del Codice della Strada); per impianti installati ad una distanza non inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima è fissata, in deroga al C.d.S., nella misura di 10 metri.Per impianti posti ad una distanza inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima indicata in tabella è di 25 metri (vedi art. 23 comma 4) del Reg. di attuazione del Codice della Strada); per impianti installati ad una distanza non inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima è fissata, in deroga al C.d.S., nella misura di 10 metri. Per impianti posti ad una distanza inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima indicata in tabella è di 25 metri (vedi art. 23 comma 4) del Reg. di attuazione del Codice della Strada); per impianti installati ad una distanza non inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima è fissata, in deroga al C.d.S., nella misura di 5 metri.33 Per impianti posti ad una distanza inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima indicata in tabella è di 50 metri (vedi art. 23 comma 4) del Reg. di attuazione del Codice della Strada); per impianti installati ad una distanza non inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima è fissata, in deroga al C.d.S., nella misura di 10 metri.

DISTANZE PICCOLI IMPIANTI ISOLATI COLLOCATI IN POSIZIONE **ORTOGONALE O CLOMUNQUE INCLINATA** AL SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI

SCHEDA	N° 4
Categoria	Esempi
Impianti pubblicitari	

Tipologia

Stendardi, paline, altri cartelli

Descrizione

I "piccoli impianti" mono e bifacciali rigidamente vincolati al suolo e finalizzato alla diffusione di messaggio pubblicitario in modo diretto o tramite sovrapposizione di elementi di varia natura. La superficiale del messaggio pubblicitario dei "piccoli impianti" se la superficie non superiore a 6 mg.

Prescrizioni generali

Impianto pubblicitario è costituito da una struttura portante piana fissata al suolo per mezzo di uno o più sostegni verticali e destinata a supportare un messaggio pubblicitario.

Prescrizione Zona ROSSA

non autorizzato.

Prescrizione Zona ARANCIONE

Dist. Limite carreg. ≥ 2,00 m.; dist. altri imp. 6,00 m.; dist. Prees. Edil. 1,20/6,00 m.; dist. prima inters. strade (tipo D) 50,00 m.; strade (tipo E) 10,00 m.; strade (tipo F) 10,00 m.; dist. dopo inters. 10,00 m.; dist. prima s.s. (tipo D) 50,00 m.; distanza prima s.s. (tipo E) 10,00 m.; distanza prima s.s. (tipo F) 2,00 m.;

Prescrizione Zona GIALLA

Dist. Limite carreg. \geq 2,00 m.; dist. altri imp. 6,00 m.; dist. Prees. Edil. 1,20/6,00 m.; dist. prima inters. strade (tipo D) 50,00 m.; strade (tipo E) 10,00 m.; strade (tipo F) 10,00 m.; dist. dopo inters. 10,00 m.; dist. prima s.s. (tipo D) 50,00 m.; distanza prima s.s. (tipo E) 10,00 m.; distanza prima s.s. (tipo F) 2,00 m.;

Prescrizione Zona AZZURRA

Dist. Limite carreg. \geq 2,00 m.; dist. altri imp. 6,00 m.; dist. Prees. Edil. 1,20/6,00 m.; dist. prima inters. strade (tipo D) 50,00 m.; strade (tipo E) 10,00 m.; strade (tipo F) 10,00 m.; dist. dopo inters. 10,00 m.; dist. prima s.s. (tipo D) 50,00 m.; distanza prima s.s. (tipo E) 10,00 m.; distanza prima s.s. (tipo F) 2,00 m.;

Prescrizione Zona VIOLA

Dist. Limite carreg. ≥ 2,00 m.; dist. altri imp. 6,00 m.; dist. Prees. Edil. 1,20/6,00 m.; dist. prima inters. strade (tipo D) 50,00 m.; strade (tipo E) 10,00 m.; strade (tipo F) 10,00 m.; dist. dopo inters. 10,00 m.; dist. prima s.s. (tipo D) 50,00 m.; distanza prima s.s. (tipo E) 10,00 m.; distanza prima s.s. (tipo F) 2,00 m.;

Prescrizione Zona GRIGIA

Dist. Limite carreg. ≥ 2,00 m.; dist. altri imp. 6,00 m.; dist. Prees. Edil. 1,20/6,00 m.; dist. prima inters. strade (tipo D) 50,00 m.; strade (tipo E) 10,00 m.; strade (tipo F) 10,00 m.; dist. dopo inters. 10,00 m.; dist. prima s.s. (tipo D) 50,00 m.; distanza prima s.s. (tipo E) 10,00 m.; distanza prima s.s. (tipo F) 2,00 m.;

Prescrizione Zona VERDE

Dist. Limite carreg. ≥ 2,00 m.; dist. altri imp. 6,00 m.; dist. Prees. Edil. 1,20/6,00 m.; dist. prima inters. strade (tipo D) 50,00 m.; strade (tipo E) 10,00 m.; strade (tipo F) 10,00 m.; dist. dopo inters. 10,00 m.; dist. prima s.s. (tipo D) 50,00 m.; distanza prima s.s. (tipo E) 10,00 m.; distanza prima s.s. (tipo F) 2,00 m.;

Illuminazione: Luminoso o illuminato

Il valore limite indicato è inderogabile. Vedi art. 23 comma 6 del Codice della Strada.Per impianti posti ad una distanza inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima indicata in tabella è di 30 metri (vedi art. 23 comma 4) del Reg. di attuazione del Codice della Strada); per impianti installati ad una distanza non inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima è fissata, in deroga al C.d.S., nella misura di 10 metri.Per impianti posti ad una distanza inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima indicata in

tabella è di 25 metri (vedi art. 23 comma 4) del Reg. di attuazione del Codice della Strada); per impianti installati ad una distanza non inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima è fissata, in deroga al C.d.S., nella misura di 10 metri. Per impianti posti ad una distanza inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima indicata in tabella è di 25 metri (vedi art. 23 comma 4) del Reg. di attuazione del Codice della Strada); per impianti installati ad una distanza non inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima è fissata, in deroga al C.d.S., nella misura di 5 metri.33 Per impianti posti ad una distanza inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima indicata in tabella è di 50 metri (vedi art. 23 comma 4) del Reg. di attuazione del Codice della Strada); per impianti installati ad una distanza non inferiore ad 1,20 metri dal bordo della carreggiata la distanza minima è fissata, in deroga al C.d.S., nella misura di 10 metri.

Grandi impianti isolati: POSTER MEGAPOSTER, ALTRI CARTELLI GRANDE IMPIANTO ISOLATO

N. 5
Esempi
Company of the Compan

Tipologia

Poster, megaposter, altri cartelli

Descrizione

I "grandi impianti" mono/bifacciale/triangolare rigidamente vincolati al suolo e finalizzato alla diffusione di messaggio pubblicitario in modo diretto o tramite sovrapposizione di elementi di varia natura. La superficie del messaggio pubblicitario dei "grandi impianti" non deve essere inferiore a 6,00 mq.

Prescrizioni generali

Impianto pubblicitario è costituito da una struttura portante piana fissata al suolo per mezzo di uno o più sostegni verticali e destinata a supportare un messaggio pubblicitario.

Prescrizione Zona ROSSA

non autorizzato.

Prescrizione Zona ARANCIONE

Altezza. bordo inferiore = ≥ 3,00 m.; Altezza bordo superiore nessun limite; spessore telaio ≤ 50 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 3,00 m.; Sporg. sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. dal limite carreggiata. 1,20 m.

Prescrizione Zona GIALLA

Altezza. bordo inferiore = ≥ 3,00 m.; Altezza bordo superiore nessun limite; spessore telaio ≤ 50 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 3,00 m.; Sporg. sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. dal limite carreggiata. 1,20 m.

Prescrizione Zona AZZURRA

Altezza. bordo inferiore = ≥ 3,00 m.; Altezza bordo superiore nessun limite; spessore telaio ≤ 50 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 3,00 m.; Sporg. sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. dal limite carreggiata. 1,20 m.

Prescrizione Zona VIOLA

Altezza. bordo inferiore = ≥ 3,00 m.; Altezza bordo superiore nessun limite; spessore telaio ≤ 50 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 3,00 m.; Sporg. sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. dal limite carreggiata 1,20 m.

Prescrizione Zona GRIGIA

Altezza. bordo inferiore = ≥ 3,00 m.; Altezza bordo superiore nessun limite; spessore telaio ≤ 50 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 3,00 m.; Sporg. sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. dal limite carreggiata 1,20 m.

Prescrizione Zona VERDE

Altezza. bordo inferiore = ≥ 3,00 m.; Altezza bordo superiore nessun limite; spessore telaio ≤ 50 cm.; Altezza sistema illum. ≥ 3,00 m.; Sporg. sistema illum. ≤ 1,20 m.; arretr. dal limite carreggiata 1,20 m.

Illuminazione


Luminoso o illuminato

000

Impianto pubblicitario

scheda n° 5

<u>Tipologia:</u> Poster - Megaposter (superficie superiore ai 6,00 mq)

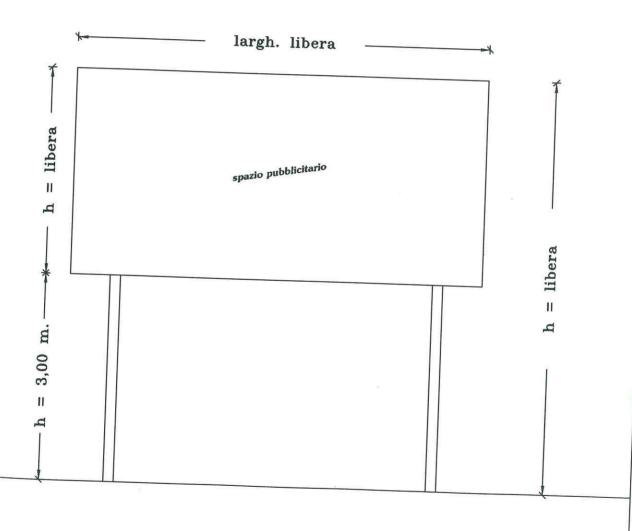

GRANDI IMPIANTI ISOLATI IN POSTAZIONE MULTIPLA

SHEDA	
Categoria	N. 6
mpianti pubblicitari	Esempi
8	

Tipologia

Poster, megaposter, altri cartelli

Descrizione

I "grandi impianti" mono/bifacciale/triangolare rigidamente vincolati al suolo e finalizzato alla diffusione di messaggio pubblicitario in modo diretto o tramite sovrapposizione di elementi di varia natura. La superficie del messaggio pubblicitario dei "grandi impianti" non deve essere inferiore a 6,00 mq.

Impianto pubblicitario è costituito da una struttura portante piana fissata al suolo per mezzo di uno o più sostegni verticali e destinata a supportare un messaggio pubblicitario.

Prescrizione Zona ROSSA

non autorizzato.

Prescrizione Zona ARANCIONE

Larghezza postazione ≤ 19,50 m.; Interspazio elementi in postazione 15÷50 cm.; Distanza da altre postazioni ≥ 6,00 m.; Distanza bordo della carreggiata ≥ 1,20 m.; Distanza preeist. Ediliz. ≥ 6,00 m.

Larghezza postazione ≤ 19,50 m.; Interspazio elementi in postazione 15÷50 cm.; Distanza da altre postazioni ≥ 6,00 m.; Distanza bordo della carreggiata ≥ 1,20 m.; Distanza preeist. Ediliz. ≥ 6,00 m.

Larghezza postazione ≤ 19,50 m.; Interspazio elementi in postazione 15÷50 cm.; Distanza da altre postazioni ≥ 6,00 m.; Distanza bordo della carreggiata ≥ 1,20 m.; Distanza preeist. Ediliz. ≥ 6,00 m.

Larghezza postazione ≤ 19,50 m.; Interspazio elementi in postazione 15÷530 cm.; Distanza da altre postazioni ≥ 6,00 m.; Distanza bordo della carreggiata ≥ 1,20 m.; Distanza preeist. Ediliz. ≥ 6,00 m.

Larghezza postazione ≤ 19,50 m.; Interspazio elementi in postazione 15÷50 cm.; Distanza da altre postazioni ≥ 6,00 m.; Distanza bordo della carreggiata ≥ 1,20 m.; Distanza preeist. Ediliz. ≥ 6,00 m.

Larghezza postazione ≤ 19,50 m.; Interspazio elementi in postazione 15÷50 cm.; Distanza da altre postazioni ≥ 6,00 m.; Distanza bordo della carreggiata ≥ 1,20 m.; Distanza preeist. Ediliz. ≥ 6,00 m. Illuminazione

Luminoso o illuminato


valore limite è riferito esclusivamente ad impianti che insistono su suolo pubblico o di uso pubblico. Invece per impianti aventi la forma di uno o più solidi geometrici regolari polifacciali, anche sovrapposti, tale spessore non potrà superare la massima dimensione

La distanza dalla preesistenza edilizia varia in funzione della tipologia di manufatto: se si tratta di pareti finestrate, la distanza minima dev'essere pari a 5,00 metri e la distanza del passaggio libero retrostante l'impianto non inferiore ad 1,20 metri; se invece si tratta di manufatti privi di aperture il passaggio libero retrostante l'impianto dev'essere pari a 1,2 metri.

Impianto pubblicitario

scheda n° 6

Tipologia: Poster - Megaposter in postazione multipla (superficie superiore ai 6,00 mq per ogni singolo elemento pubblicitario)

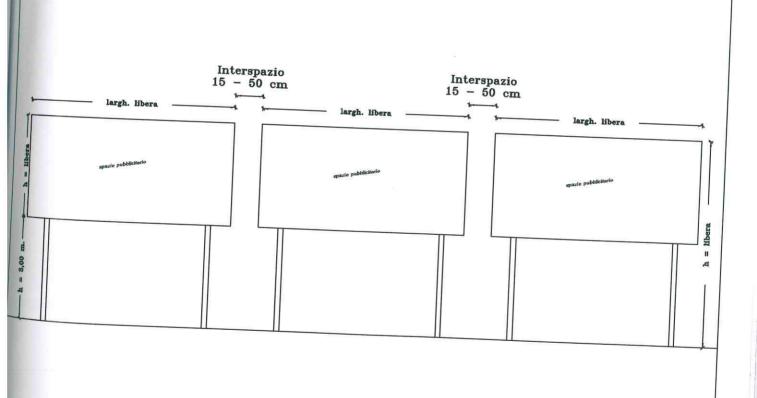

INSEGNE D'ESERCIZIO


Si intendono insegne di esercizio tutti quei manufatti volti alla divulgazione pubblicitaria di un esercizio commerciale posto nelle vicinanze, costituito dall'insegna e dalla relativa struttura di supporto.

Nelle schede grafiche di seguito riportate vengono rappresentati le insegne di esercizio collocate su suolo pubblico. Ad esse ne vengono aggiunte altre due (scheda 5 e scheda 6) che pur non ricadendo su suolo pubblico sono di uso comune nella divulgazione pubblicitaria e pertanto ne vengono fissati i limiti grafici

Insegna d'esercizio collocata su suolo pubblico

scheda n° 1

Tipologia: Impianto pubblicitario con insegna su palo

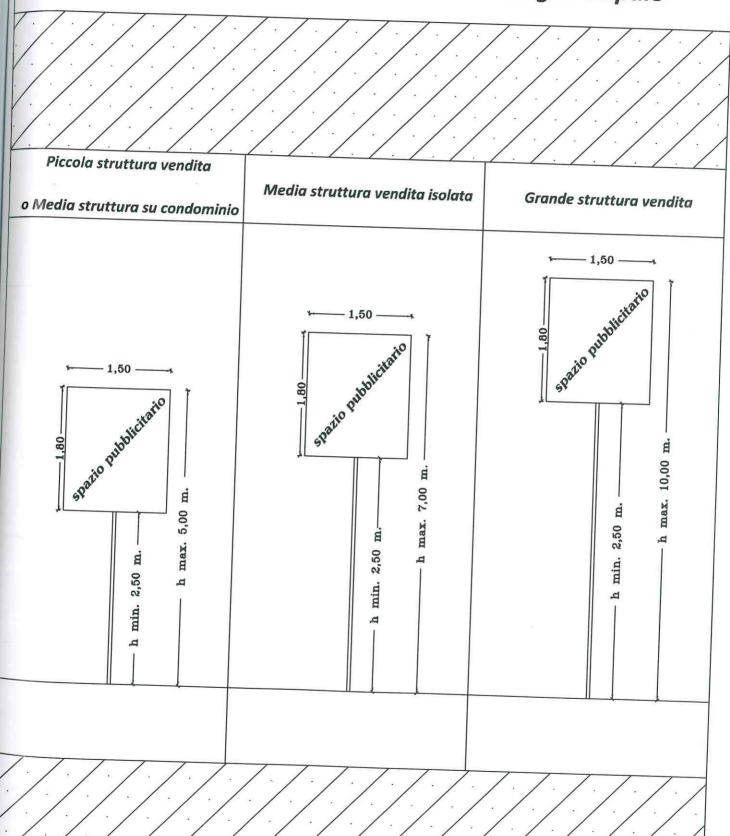


Insegna d'esercizio collocata su suolo pubblico

scheda n° 2

a n° 5

<u>Tipologia:</u> Impianto pubblicitario con insegna a stendardo

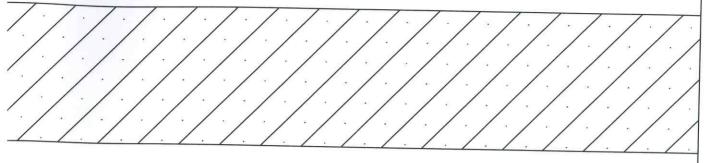

Media e Grande struttura di vendita

Con un singolo palo infisso sul terreno

Con due o più pali infissi sul terreno

- 1^ caso: altezza minima 50 cm -

spain publicitatio

- 1^ caso: altezza minima 50 cm -



- 2^ caso: altezza minima 2,50 metri -



- 2^ caso: altezza minima 2,50 metri -




Insegna d'esercizio


scheda n° 5

Tipologia: Impianto pubblicitario con insegna sopraporta

Piccola struttura di vendita con una sola porta

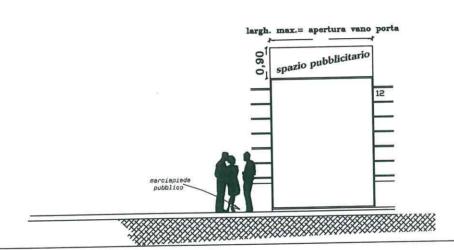

Media e Grande struttura di vendita con due o più porte

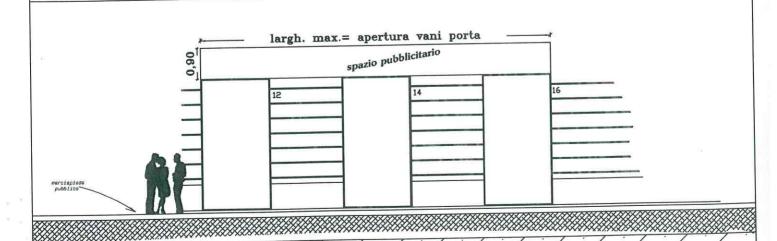


Insegna d'esercizio

scheda n° 6

Tipologia: Impianto pubblicitario con insegna a ponte o a portale



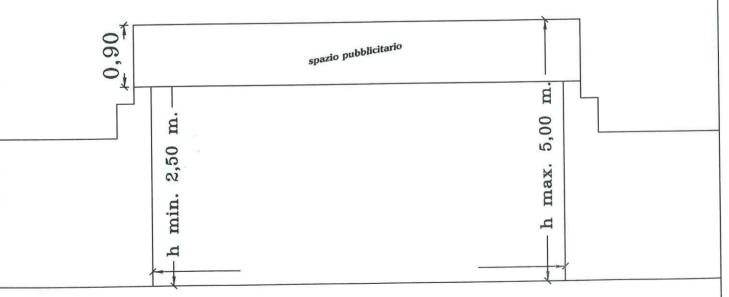

largh. ingresso variabile